ALAPADATOK

Emelő fajta:	Ollós emelőasztal Személyszállítás nem megengedett
Névleges menetsebesség:	0.05 m/s
Betáphálózat:	3x230/400V; 50Hz + 0 + F
Vezérlés:	nem öntartó nyomógombos, hívó–küldő
Kezelés:	kijelölt, kioktatott személyek által

FIGYELEM!

1. Az aknasüllyeszték méreteinek (szélesség, hosszúság, mélység) eltérése ±3mm lehet! Az aknasüllyeszték átlóinak eltérése ± 7mm lehet!
2. Az akna oldalában az élvédő szögacél keret alatt (az érintőkeret fennakadása miatt) beton befolyás nem megengedett!
3. Az aknai vízelvezetésnek rendkívüli felhőszakadás esetén is biztosítania kell a csapadékvíz elvezetését!
4. A berendezés tápvezeték hálózatát és érintésvédelmi vezetékhálózatát ki kell építeni a vezérlőszekrényig!
5. A süllyeszték, a kezelőtabló (ha rögzített helyen van) és a villamos vezérlőszekrény között ø50 kábelvédő csöveket kell beépíteni és a csöveknek átjárhatónak kell lenniük! A kezelőtabló helyét úgy kell meghatározni, hogy a kezelőnek szabad rálátása legyen a berendezésre!
6. Az akansüllyesztékkel, az emelőasztal környezetével és a betáphálózattal kapcsolatos egyéb követelmények a Telepítési terv szerint!

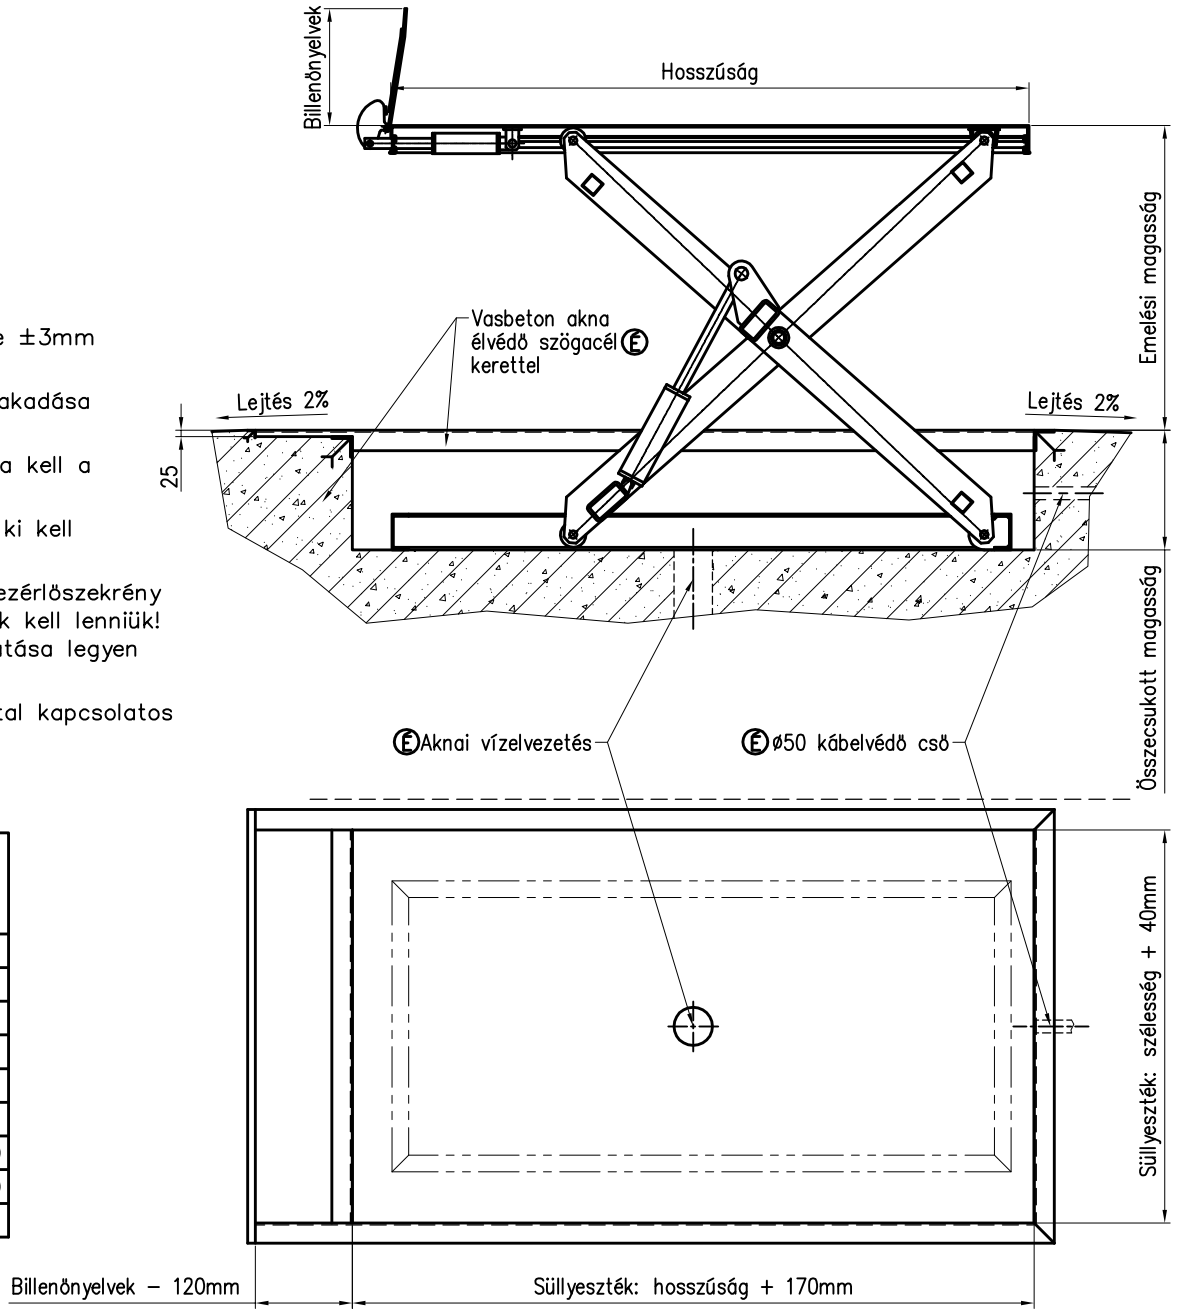

Asztalméret		Emelési magasság [mm]	Összecsukott magasság [mm]	Teherbírás [kg]
Szélesség [mm]	Hosszúság [mm]			
1000	1500	850	250	500
1000	2000	1200	320	500, 1000
1500	2000	1200	320	1000, 1500
1200	2200	1300	420	1500
2000	2500	1500	400	1000, 2000
2500	2500	1500	400	1000, 2000
2000	3000	1700	500	2000, 3000
2500	3000	1700	500	2000, 3000
2500	3200	1800	550	4000

Az Ⓔ–vel jelölt tételeket a megrendelő / építész kivitelező biztosítja, építi be!

Ollós emelőasztal szintkiegyenlítő billenőnyelvekkel

2013.02.22.